



1. Im Hohl- oder Doppelboden ein Loch mit z. B. einem Hohlfräser 127 mm  $\varnothing$  auffräsen.




2. Rahmen-Unterteil in die ausgeschnittene Öffnung einlegen.

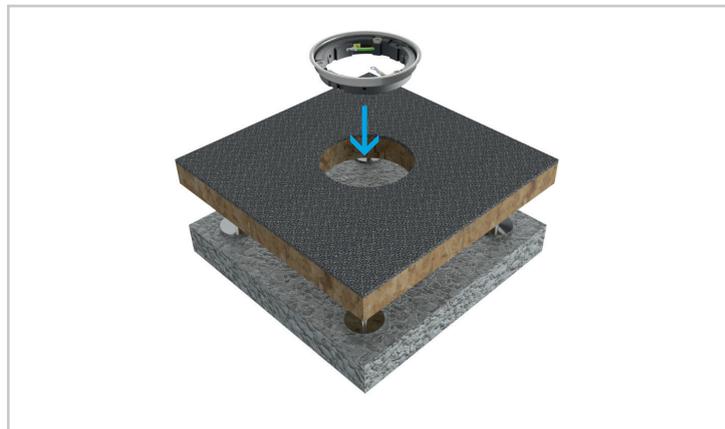


3. Mit den mitgelieferten Holzschrauben den Rahmen seitlich fixieren. Darauf achten, dass die Schrauben nicht zu fest eingedreht werden, sonst kann sich der Rahmen verziehen und der Deckel würde nicht richtig aufliegen.

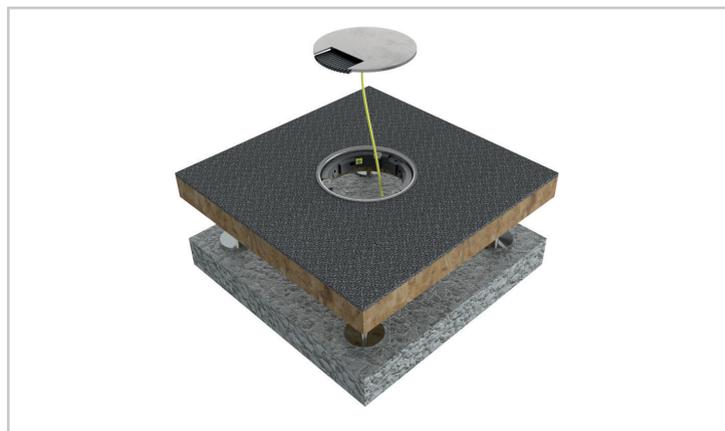

4. Der Deckel und der Rahmen sind durch einen Erddraht verbunden. Darauf achten, dass sie verbunden bleiben.

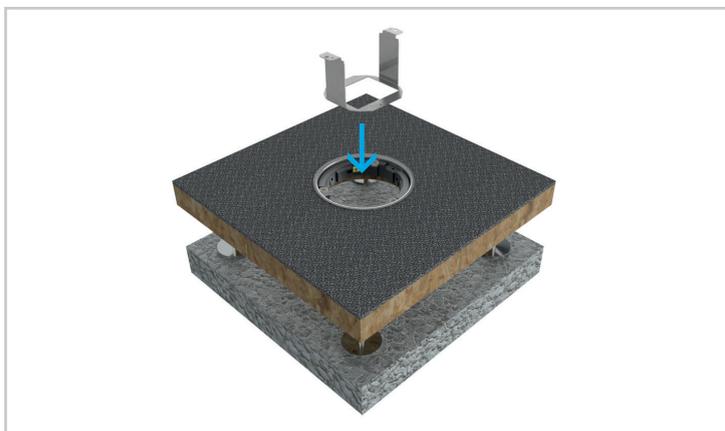

5. Ist ein Steckdoseneinsatz vorgesehen, muss dieser bei den vorgesehenen Befestigungspunkten angeschraubt werden.

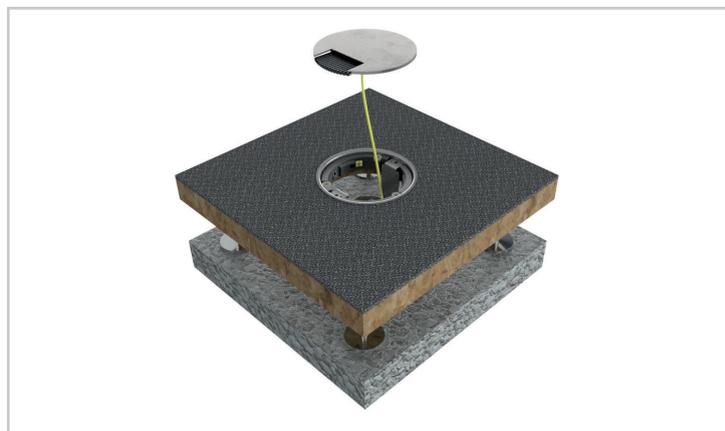


6. Hier muss wie bei Bild 4 darauf geachtet werden, dass der Deckel mit dem Rahmen mittels Erddraht verbunden bleibt.


## ACHTUNG

Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in die bauseitige Erdungsmassnahme einzubeziehen.

wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen [www.e-in.ch/page/agb](http://www.e-in.ch/page/agb)

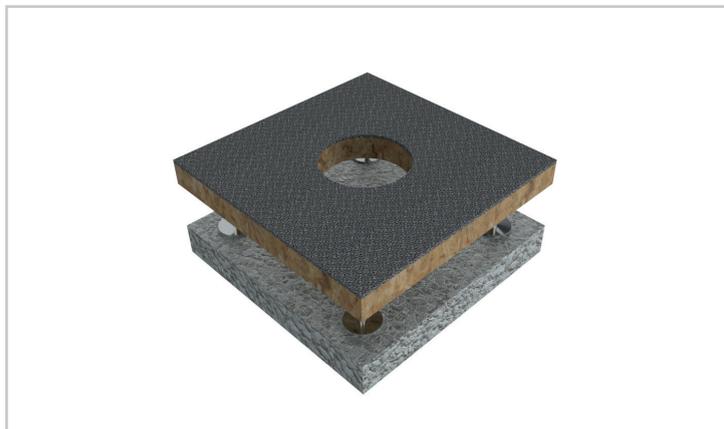


1. Fraisez une découpe dans le sol creux ou faux-plancher avec  $\varnothing$  127 mm (p.ex. avec une fraise creuse).

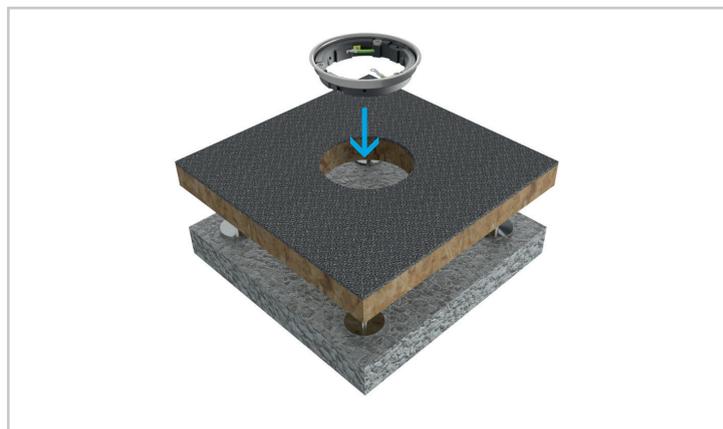


2. Insérez la partie inférieure du cadre dans l'ouverture découpée.




3. Fixer le cadre sur le côté avec les vis à bois fournies. Assurez-vous que les vis ne sont pas trop serrées, sinon le cadre risque de se déformer et le couvercle ne reposerait pas correctement.

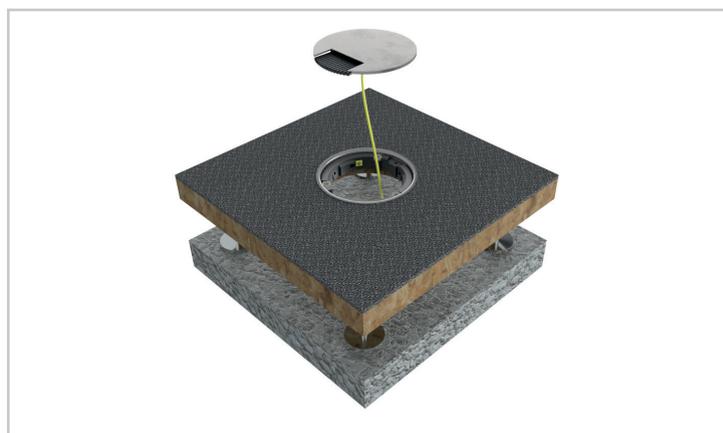

4. Le couvercle et le cadre sont reliés par un fil de terre. Assurez-vous qu'ils restent connectés.

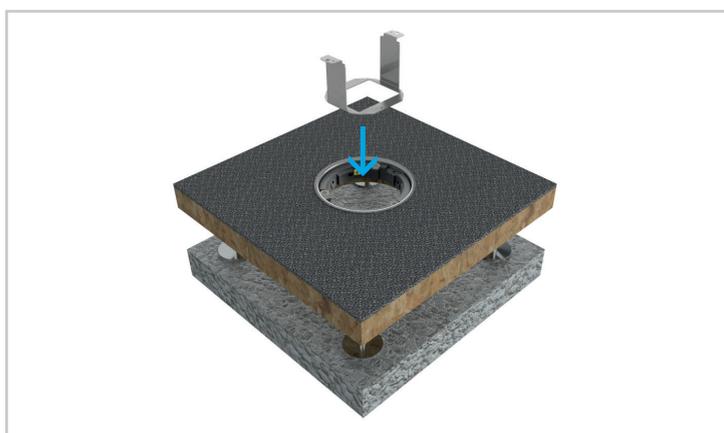

5. Si une prise de courant est prévue, elle doit être vissée aux points de fixation prévus.

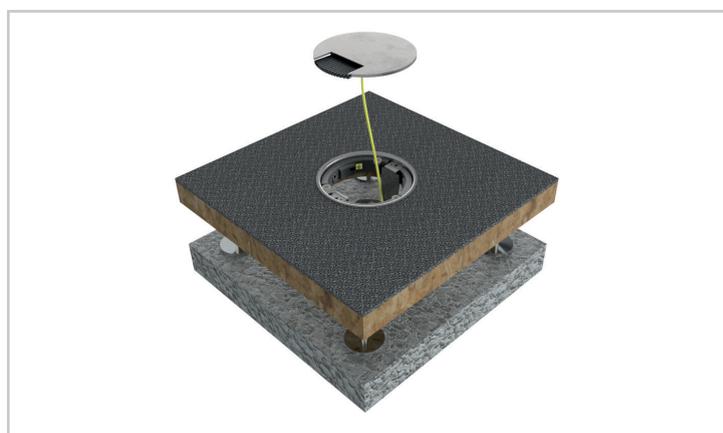

6. Assurez-vous que le couvercle et le cadre restent connectés par un fil de terre comme au point 4.

## ATTENTION

**Mise à la terre:** Le point de connexion du conducteur de protection doit être inclus dans la mise à la terre sur site.

nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente (CVG) [www.e-in.ch/page/agb](http://www.e-in.ch/page/agb)